


Az
V. kerület József Nádor téren található
6 db *Celtis occidentalis* favizsgálatának jegyzőkönyve
és kezelési javaslata

A vizsgált fák elhelyezkedése és azonosítása

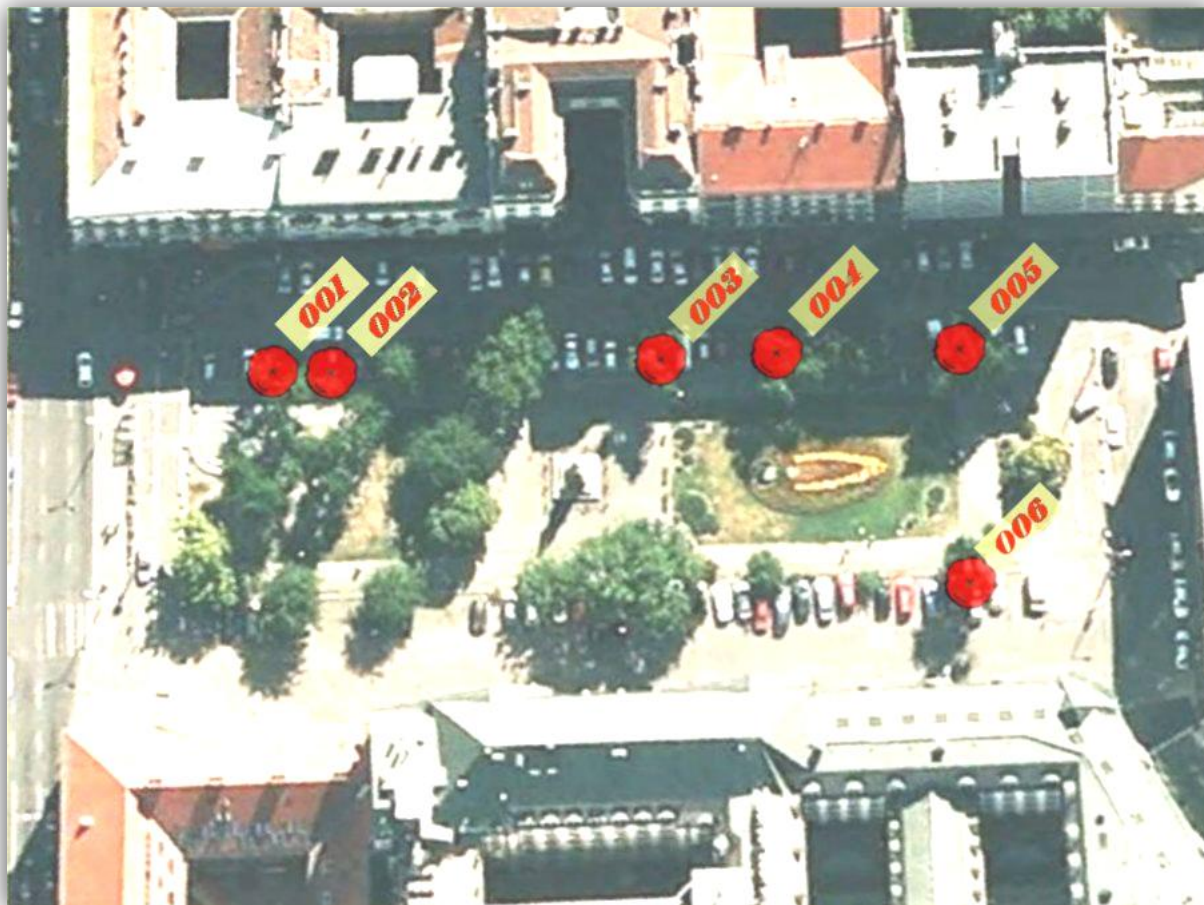

Kerület: V.
Terület: József Nádor tér
Fa kódja: 001
Fafaj (latin): Celtis occidentalis
Fa magassága: 6 m
Vizsgálat magassága: 100 cm
Legkisebb átmérő: 64 cm
Legnagyobb átmérő: 65 cm
Törzskerület: 209 cm
Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Diagnózis:

Gyökérzet állapota:	3
Beszűkülött élettér, körben aszfalfalozva, jelentős elválkozás a felszínről nem látható	
Törzs állapota:	
A régi ághelysek mélyen bekorhadva, többszörösen odvas, mintegy 20°-ban nyugati irányba hajlik	
A műszeres vizsgálat nagy kiterjedésű szerkezeti elválzást jelez.	
Korona állapota:	
Visszavágott, a vázágakon több, mélyen bekorhadt ághelyseb	



Javaslat:



A fa állapota hosszútávon sem javítható, cseréje javasolt

Felülvizsgálat:

2 év múlva



Véleményezte: Szaller Vilmos

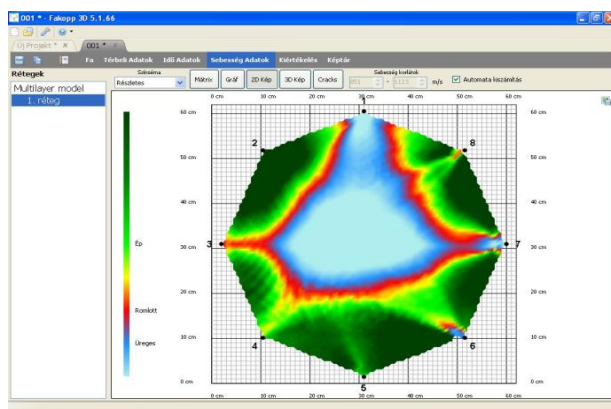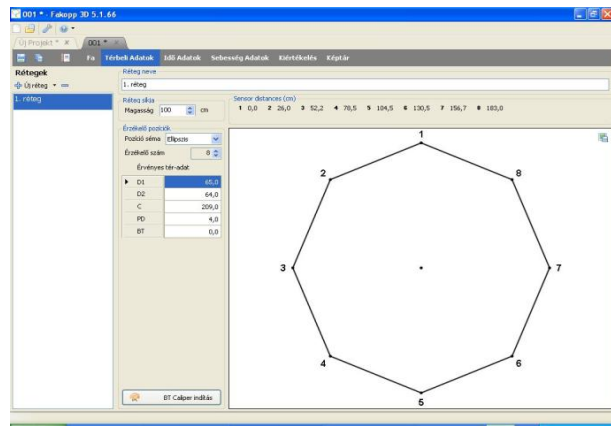

Kerület: V.
Terület: József Nádor tér
Fa kódja: 002
Fafaj (latin): Celtis occidentalis
Fa magassága: 6 m
Vizsgálat magassága: 100 cm
Legkisebb átmérő: 71 cm
Legnagyobb átmérő: 76 cm
Törzskerület: 245 cm
Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Diagnózis:

Gyökérzet állapota:	2,5
Beszűkülött élettér, a fagyléc aljánál mély bekorhadásra utaló repedések	
Törzs állapota:	2,5
A nyugati oldalon a koronaalapon lévő bekorhadt ág helyéből induló, a talajszintig tartó hosszirányú repedés, a műszeres vizsgálat alapján a bekorhadása eléri a törzs középpontját.	
Korona állapota:	2
Visszavágott, a vázágakon több, mélyen bekorhadt ág helyéből kialakult odú	



Javaslat:



Állapota hosszútávon nem javítható, cseréje javasolt

Felülvizsgálat:

2 év múlva



Véleményezte: Szaller Vilmos

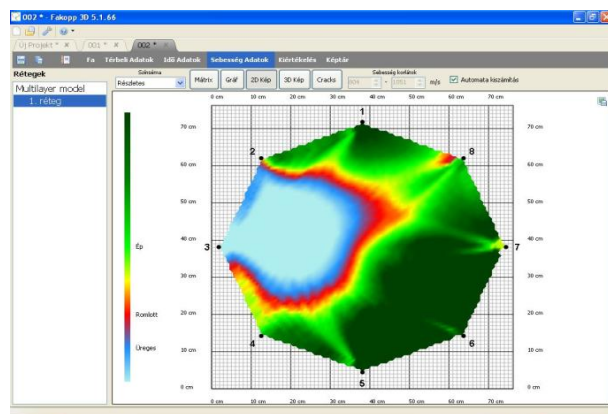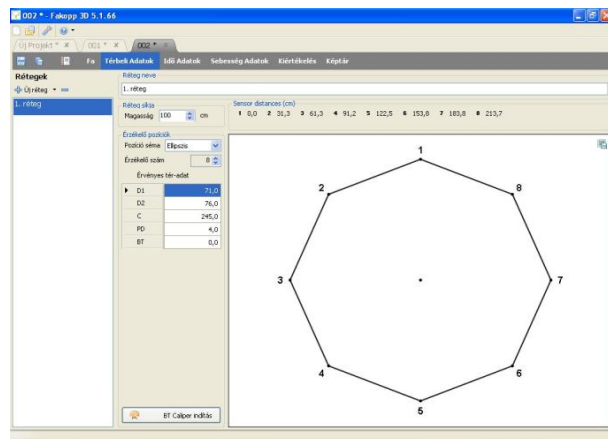

Kerület: V.
Terület: József Nádor tér
Fa kódja: 003
Faj (latin): Celtis occidentalis
Fa magassága: 15 m
Vizsgálat magassága: 100 cm
Legkisebb átmérő: 65 cm
Legnagyobb átmérő: 67 cm
Törzskerület: 223 cm
Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Diagnózis:

Gyökérzet állapota:	3
Beszűkült élettér, körbe aszfaltozva, káros elváltozásra utaló nyom nem látható.	
Törzs állapota:	3
A törzs felszínén kisebb hosszirányú repedések láthatóak, a műszeres vizsgálat a délnyugati oldalon kisebb belső szerkezeti elváltozást jelez.	
Korona állapota:	3
Többszörösen gallyazott korona, a régebbi ághegysek némelyike odvas. Kritikus pont a koronaalapon lévő odú.	

Javaslat:



Odukezelés, szükség esetén a két vágás összekötése

Felülvizsgálat:

2 év múlva



Véleményezte: Szaller Vilmos

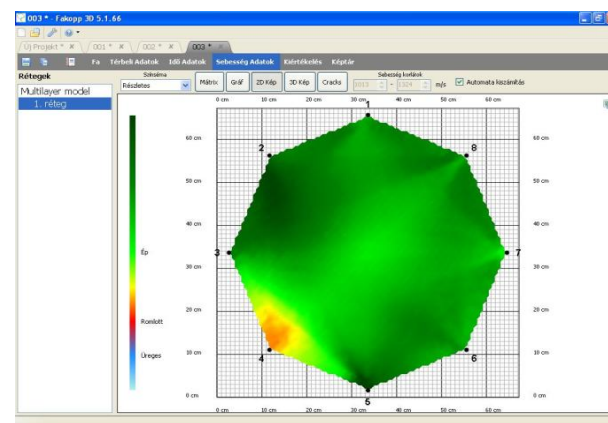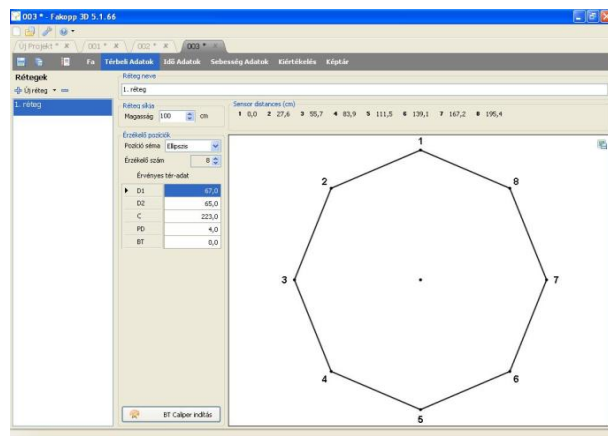



Kerület: V.
Terület: József Nádor tér
Fa kódja: 004
Fafaj (latin): Celtis occidentalis
Fa magassága: 8 m
Vizsgálat magassága: 100 cm
Legkisebb átmérő: 68 cm
Legnagyobb átmérő: 79 cm
Törzskerület: 242 cm
Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Diagnózis:

Gyökérzet állapota:	2,5
Körbeaszfaltozott fahelyben, a déli oldalon a szegély megsúlyodt, az északon kiemelkedett. A jelek a fa dőlésére utalnak.	
Törzs állapota:	2
A keleti vágzából kiindulva a talajszintig részben kalluszosodott hosszirányú repedés, a talajszint felett mély odú. A műszeres vizsgálat alapján a törzs üreges.	
Korona állapota:	2
Többszörösen gallyazott korona, a régebbi ághelysek némelyike odvas. A keleti vezérágon hosszirányú repedés, több ponton farontó gombák termőteste látható.	
Javaslat:	
A fa állapota nem javítható, dőlése veszélyes. Kivágandó!	
Felülvizsgálat:	
2 év múlva	



Véleményezte: Szaller Vilmos

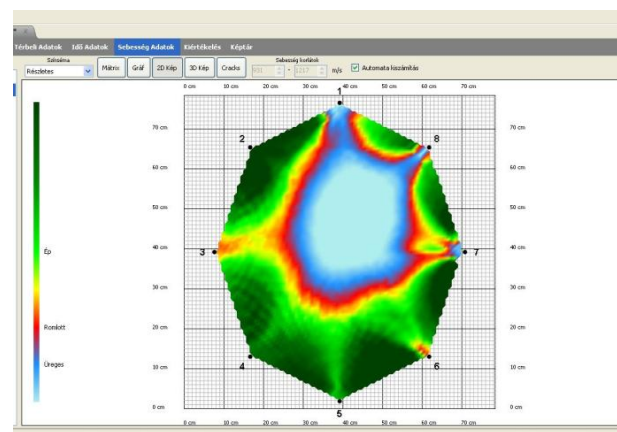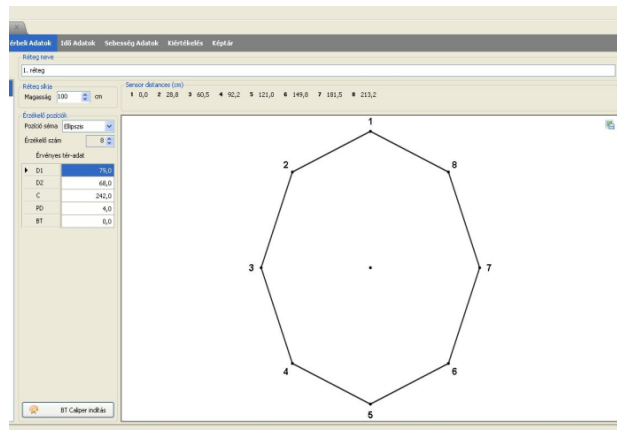



Kerület: V.
Terület: József Nádor tér
Fa kódja: 005
Fafaj (latin): Celtis occidentalis
Fa magassága: 4 m
Vizsgálat magassága: 100 cm
Legkisebb átmérő: 73 cm
Legnagyobb átmérő: 80 cm
Törzskerület: 252 cm
Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Diagnózis:

Gyökérzet állapota:	2,5
Körbeaszfaltozott fahelyben, gyökérnyakban a délnyugati oldalon tapló múmia	
Törzs állapota:	2
A délkeleti oldalon kéreghiányos, a területet taplók múmiái és élő termőestei borítják. A műszeres vizsgálat jelentős szerkezeti elváltozást jelez.	
Korona állapota:	1,5
Visszacsonkolt korona, a megmaradt vázágcsomkokon régebbi ághelysebek bekorhadása miatti odúk, valamint parazita gombafajok termőestei láthatóak	
Javaslat:	
A fa állapota nem javítható. Kivágandó!	
Felülvizsgálat:	2 év múlva



Véleményezte: Szaller Vilmos

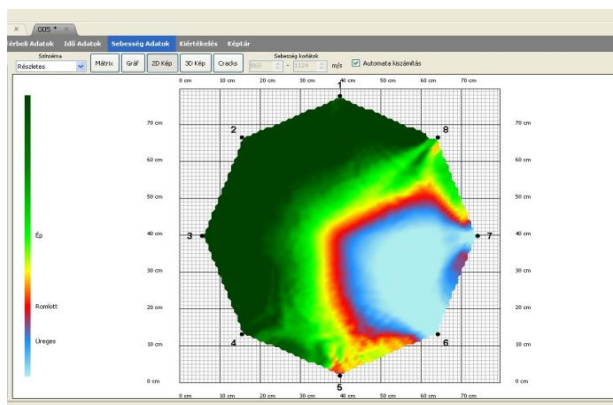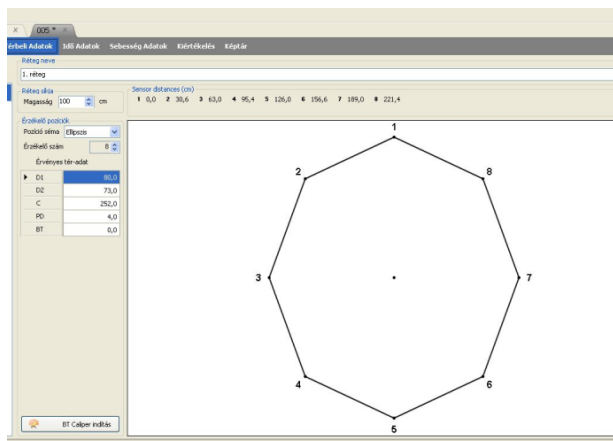

Kerület: V.
Terület: József Nádor tér
Fa kódja: 006
Fafaj (latin): Celtis occidentalis
Fa magassága: 16 m
Vizsgálat magassága: 100 cm
Legkisebb átmérő: 65 cm
Legnagyobb átmérő: 67 cm
Törzskerület: 215 cm
Vizsgálat ideje: 2012. május 18.

Diagnózis:

Gyökérzet állapota:	3,5
Körbeaszfaltozott fahelyben, káros elváltozásra utaló nyom nem látható	
Törzs állapota:	2
Több, mélyen bekorhadt ághelyseb, a korona alap alatt 1 m-el többszörös bekorhadás, odúk. A műszeres vizsgálat talajszintig (alá) hatoló jelentős korhadást jelez.	
Korona állapota:	3
Többszörösen gallyazott korona, mélyen bekorhadt, odvas ághelysebek.	
Javaslat:	
A fa állapota nem javítható. Cseréje javasolt	
Felülvizsgálat:	
2 év múlva	



Véleményezte: Szaller Vilmos

